

## ASENNUSOHJE

### Kosketinkiskojärjestelmä GB(F)2

1-piirinen (P+N+PE)  
U<sub>n</sub> 250V, I<sub>n</sub> 16A 50Hz

Suojaluokka I, IP20  
Asennuskorkeus suositus 1,7m

Asianomaisen maan  
asennusmääräyksiä noudatettava

## INSTALLATIONSANVISNING

### Kontaktskensystem GB(F)2

1-fas (P+N+PE)  
U<sub>n</sub> 250V, I<sub>n</sub> 16A 50Hz

Skyddsklass I, IP20  
Min.installationshöjd 2,2 m (S)

Vederbörande lands  
installationsanvisningar bör följas

## MONTAGEANWEISUNG

### Stromschienen GB(F)2

1-Phasen (P+N+PE)  
U<sub>n</sub> 250V, I<sub>n</sub> 16A 50Hz

Schutzklasse I, IP20

Örtliche Vorschriften befolgen


## INSTALLATION INSTRUCTION

### Lighting track system GB(F)2


1-circuit (P+N+PE)  
U<sub>n</sub> 250V, I<sub>n</sub> 16A 50Hz

Class I, IP20



Local installation requirements have  
to be followed

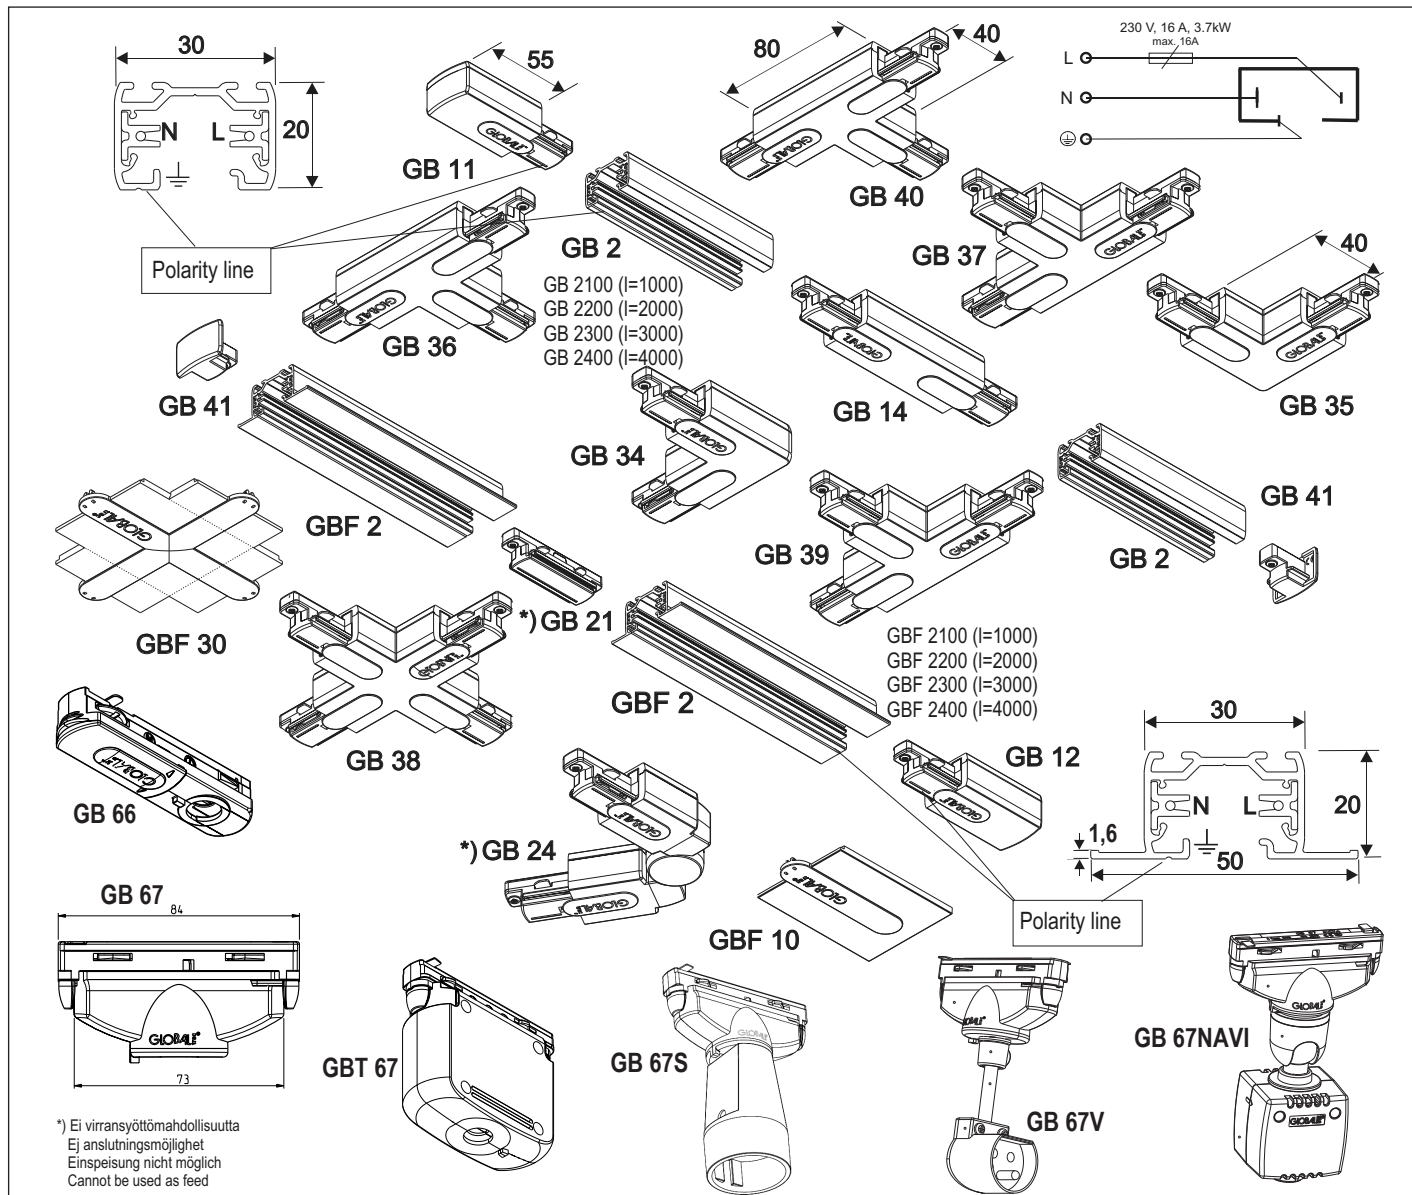

Liitosien asennus kiskoon  
Montering av kontakdon i skenan  
Montageanweisung der Verbindung  
Installation of the connecting parts  
into the track

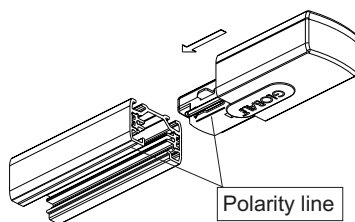

Kiskon katkaisu  
Kapning av skenan  
Kürzen der Schiene  
Cutting of the lighting track

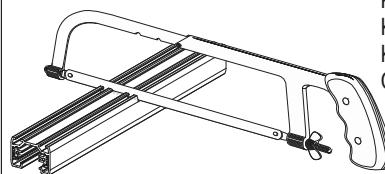

Kiskoissa rei'ät (Ø5x10mm) kiinnitystä varten  
Skenorna har fästställningshål (Ø5x10mm)  
Schienen mit Befestigungslöcher (Ø5x10mm)  
Tracks are delivered with fastening holes (Ø5x10mm)

Kiskon kiinnitysväli ja kuormitettavuus  
Skenornas fästavstånd och belastning  
Befestigungsabstand und Belastbarkeit  
Fastening distance and loading capacity

Suosittelava väli ~1000mm  
Rekommenderat fästavstånd ~1000mm  
Empfohlener Abstand ~1000mm  
Recommended distance ~1000mm

