


Huolto-ohjeet työmaan sähkönjakelun kotelolle Maintenance instructions of the worksite power distribution boxes

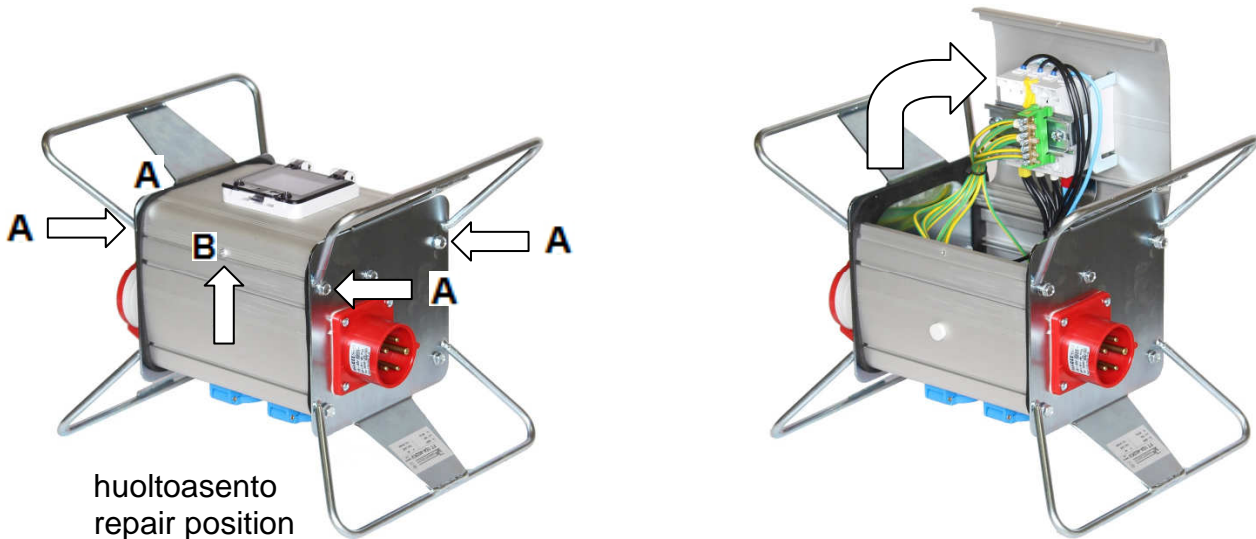

huoltoasento
repair position

Avaaminen / Opening:

Avaa molempien päätyjen kahta ylemmää ruuvia noin 1 cm (A).
Poista kannen sivulla oleva lukitusruuvi (B).
Levitä päätyjä hieman, ettei takertunut tiiviste pidätä kantta.
Nosta kansiluukku auki.

Loosen only appr. 1cm out two overhead screws (A) of the both side from the headboards.
Remove the locking screw (B).
Spread little bit the headboards. Open the hinged cover door for the service.

Sulkeminen / Closing:

Levitä päätyjä hieman sivulle päin samalla kuin käännät kansiluukun kiinni. Näin tiiviste saadaan asettumaan paremmin kannen ja päätyjen väliin.
Varmista että tiiviste on paikallaan, ja kiristä päätyjen ruuvit (A), sekä kiinnitä kannen lukitusruuvi (B).

Spread a little bit the both headboards, when closing the cover door.
Be careful, that the rubberseal fits well between with the door and the headboard. Close a door.
Tighten the screws (A), and close the locking screw (B).