


# TEHO TYÖMAAN PÄÄKESKUS

## TPK 125B

### KÄYTTÖÖNOTTO

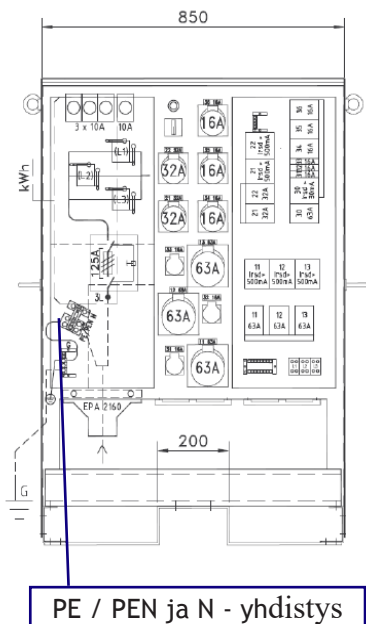

#### SYÖTTÖKAAPELIN LIITTÄMINEN

Keskus toimitetaan yleisliittimin, joihin voidaan liittää 16...120mm<sup>2</sup> Al/Cu -johdin.

#### MITTAUSJOHDOTUS



kWh-mittari ja tariffin ohjauslaite eivät sisälly normaalitoimitukseen.

Mikäli keskukseen ei asenneta kWh mittaria, niin **virtamuuntajien toisiopiirejä ei saa jättää avoimeksi.**

#### VIRTAMUUNTAJAT

- tarkkuusluokka 0,2S
- nimellistaakka 1VA
- muuntosuhde 150/5A

Kolmivaiheinen kolmikoneistoinen sähköenergiamittari virtamuuntajaliitäntä

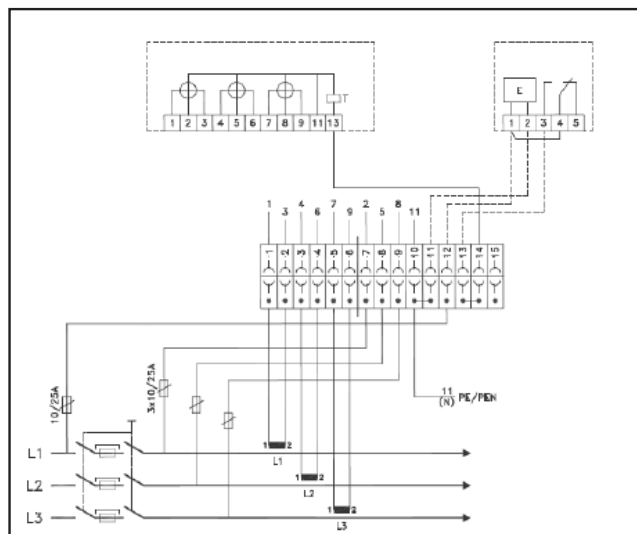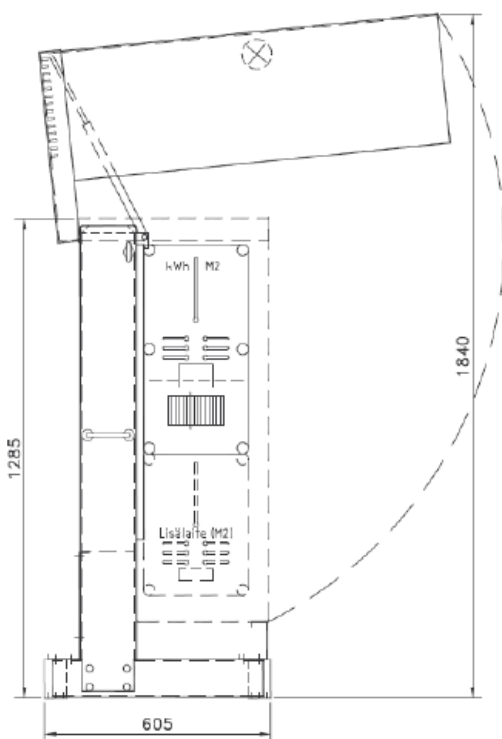

#### TESTATTUA TURVALLISUUTTA

VOHEK - työmaakeskukset on tyyppitestannut ja sertifioinut eurooppalaisen standardin EN 61439-4 mukaan SGS Fimko Oy.