
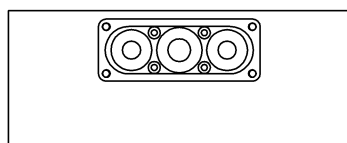
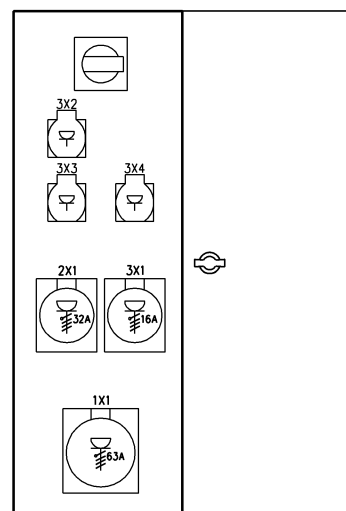


KOTELO:  
MAALATTU TERÄS RAL 7032

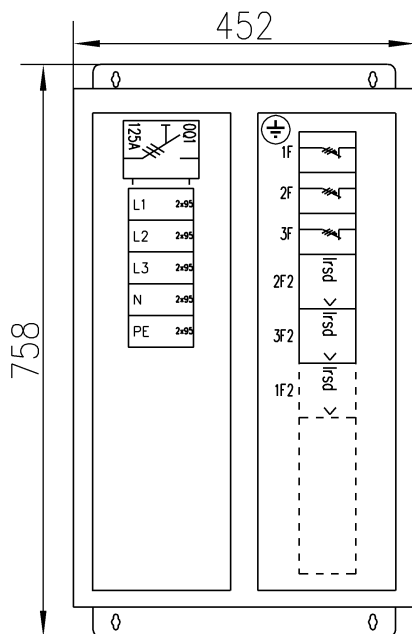

EN 61 439-3	Sähkö n:o	3436818	Nimellinen toimituskerroin	0,7
Malli	pinseri 125.1113			
P <sub>L</sub> / kW	I <sub>nA</sub> / A	U <sub>n</sub> / V	P <sub>H</sub> / kW	
Nimellisjännite	U <sub>n</sub>	400 V	Nimellistajuuus	50 Hz
Apupiirin nimellisjännite	-	V	Suojaus sähköiskulta	Suojamaad. ja kotelointi
Nimellisieristysjännite	U <sub>i</sub>	400 V	Maadoitusjärjestelmä	TN-S järjestelmä
Nimellisvirta, keskus	I <sub>nA</sub>	125 A	Ympäristöolot	Normaalit
Nimellisvirta, piirit	I <sub>nC</sub>	- A	EMC-käyttöympäristö	A ja B
Terminen rajavirta	I <sub>cw 1s</sub>	< 10 kA	Paino	- kg
Dynaaminen rajavirta	I <sub>pk</sub>	- kA		

**pinseri**

UTU OY  
MADE IN FINLAND

MALLI pinseri 125.1113

I<sub>nA</sub> 125 A EN 61 439-3

U<sub>n</sub> 400 V IP 44

F 50 Hz TYÖ N:o

**UTU OY**  
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA  
Puh. 02-550 800  
www.utu.eu

Suunn. RP Pvm. 24.6.2020  
Tark. JK Muutos  
Hyv. PK Suhde 1:10 (A4)

KOKOONPANOKUVA  
Keskustunnus

Lehti 1/2 Arkistotunnus  
Piir. n:o

3436818

