


Mira–monimittarikeskusten lukitus

- keskus voidaan lukita oveen asennettavalla metallikalustelukolla
 - lukko tulee sarjoittaa jakavan sähkölaitoksen lukkosarjaan, jos energialaitoksen pitää päästä lukemaan kWh–mittarien lukemat
 - lukkojen myynti: Valtuutetut Abloy–liikkeet
- lisätietoa lukitustarvikkeista -> www.abloy.fi

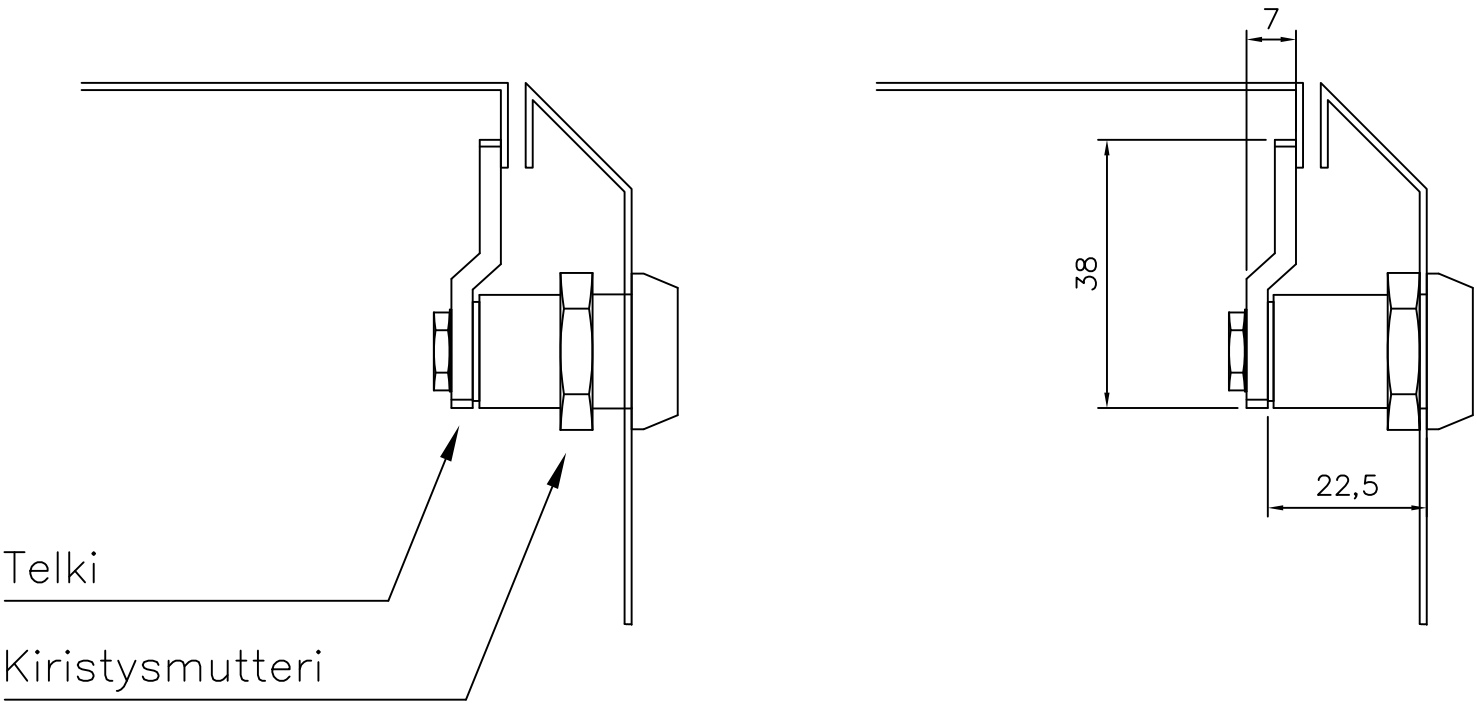

Lukko ABLOY 3275
Telki 434667

Mira–monimittarikeskusten lisätarvike ovet:

ELL 17.06	33 031 84	Ovi kuuden mittauksen keskukselle
ELL 17.09	33 031 86	Ovi yhdeksän mittauksen keskukselle

Mira–monimittarikeskusten lisätarvike pohjalevyt:

ELL 18.06	33 031 80	Pohjalevy kuuden mittauksen keskukselle
ELL 18.09	33 031 82	Pohjalevy yhdeksän mittauksen keskukselle

Huom.

Asennettaessa MIRA–keskusta tarkista että kiinnitysseinä on PALAMATONTA MATERIAALIA esim. betonia.
Jos seinä on esim. puuta käytä pohjalevyä.

Rakennustoimenpide

Rakennuskortteen nimi ja osoite

Piirustusloji
LUKITUSOHJE

Piirustuksen sisältö

MONIMITTARIKESKUS MK

Pvm. 06.06.2011

Muutos

Teki JV

Tark.

Koodi
EPMK325–309_B

ENSTO

ENSTO FINLAND OY
Insinöörinkatu 1 50100 MIKKELI
puh 0204 76 21 fax 0204 76 3491

Mittakaava

Piirustusnumero

Lehti

2

Lehdistä

2